




Holzheizwerk Döttingen

Zukunftssichere Wärme aus der Region

Die aktuellen Diskussionen im europäischen Energiesektor zeigen deutlich: Unsere geplante Wärmeversorgung mit Holz aus der Region ist der richtige Weg.

Für den Bau des neuen Holzheizwerkes wurden die Bereiche Holzannahme, Aufbereitung und Lagerung in den vergangenen Monaten überarbeitet und optimiert. Ende März 2022 wurde der Antrag zur Festsetzung des Vorhabens im kantonalen Richtplan bei der Gemeinde Döttingen eingereicht. Bevor die Anpassung des Richtplans öffentlich aufgelegt wird, erfolgt im Frühsommer eine Information der Bevölkerung über den Stand des Projektes.

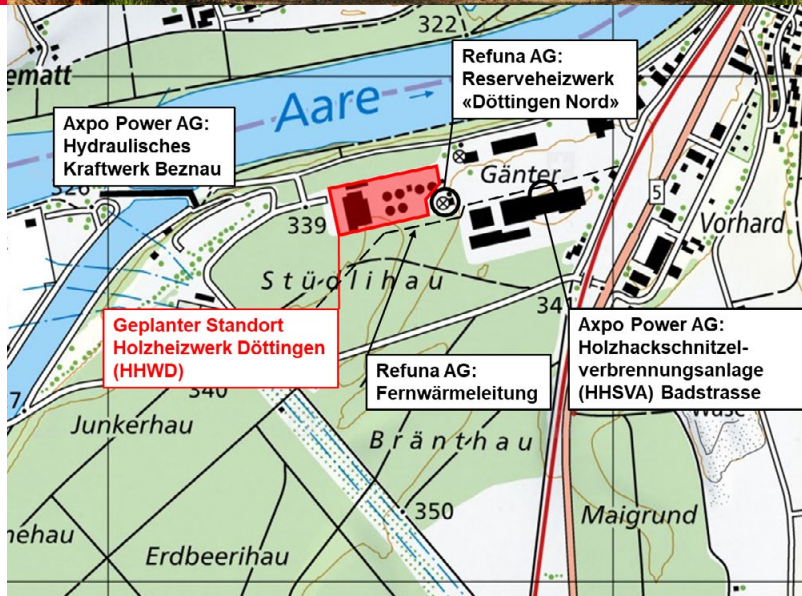

Stabiler Wärmepreis seit 2005 dank zuverlässiger Versorgung aus dem KKB

Im vergangenen Wärmejahr von April 2021 bis März 2022 konnten REFUNA-Kunden planmässig mit CO₂-neutraler Wärme aus dem Kernkraftwerk Beznau und dem Holzheizwerk Badstrasse versorgt werden.

Im Vergleich zu den übrigen, massiv ansteigenden Energiepreisen bleibt die REFUNA seit 17 Jahren auf günstigen 5.6 Rp./kWh. Für optimale Planungssicherheit empfehlen wir unseren nachhaltigen Tarif «REFUNA Holz».

Fernwärmeleitung KVA Turgi-Hard (Siggenthal Station)

Während der Sommermonate soll sich das geplante Holzheizwerk vornehmlich im Standby-Betrieb befinden. Die nötige Wärme wird in dieser Zeit von der Kehrriechwertungsanlage (KVA) Turgi bezogen. Dadurch kann die Wärme aus der Kehrriechwertungsanlage günstig genutzt und Holz gespart werden.

Für den Transport der Wärme ist eine neue Fernwärmeleitung zwischen der KVA Turgi und Siggenthal-Station geplant, welche zusammen mit der Sanierung der Landstrasse Turgi gebaut werden soll. Baubeginn ist voraussichtlich im Frühling 2025.

Tarife 2022/2023

Ihr REFUNA-Wärmepreis

Tarif «REFUNA Standard»

Abwärme Kernkraftwerk Beznau
Unverändert seit 17 Jahren.


Rp./kWh **5.6**

Tarif «REFUNA Holz»

Holzheizkraftwerk Döttingen

Aufgrund langfristiger Verträge mit der Mühlebach Energieholz AG, kann der Wärmepreis für «REFUNA Holz» bis 31. März 2024 auf 9.5 Rp./kWh belassen werden.

Rp./kWh **9.5**

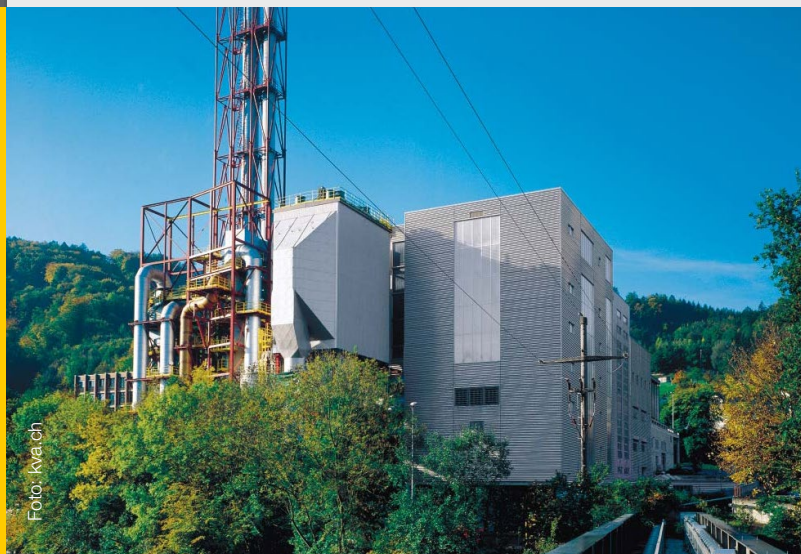


Anschluss an die Gasleitung Basel-Zürich

Mit dem Anschluss der Reserveheizwerke an das überregionale Gasnetz soll die REFUNA zukünftig in der Lage sein, auch gasförmige Brennstoffe für die Notfall- oder Spitzenlastversorgung zu nutzen.

Da Erdgas-Alternativen wie Biogas, synthetische Gase oder Wasserstoff in Zukunft vermehrt zur Verfügung stehen und die Reserveheizwerke bereits für flüssige und gasförmige Brennstoffe ausgerüstet sind, sichert sich die REFUNA durch die Erweiterung ihrer technischen Infrastruktur eine grösstmögliche Flexibilität sowie eine Versorgungssicherheit bei der Brennstoffauswahl.

Das Baugesuch für die Druckreduzier- und Messstation (DRM) wurde bereits bewilligt und die Ausarbeitung für die 5-Bar-Leitung zu den Reserveheizwerken Nord und PSI an die IBB Energie AG in Brugg vergeben. Besonderes Augenmerk wird bei der Umsetzung auf die bestehenden Gewässerschutzareale und der Leitungsführung durch den Wald gelegt.

Das Baugesuch für die Verlegung der Leitungen wird im April 2022 bei den Gemeinden Döttingen und Würenlingen eingereicht.

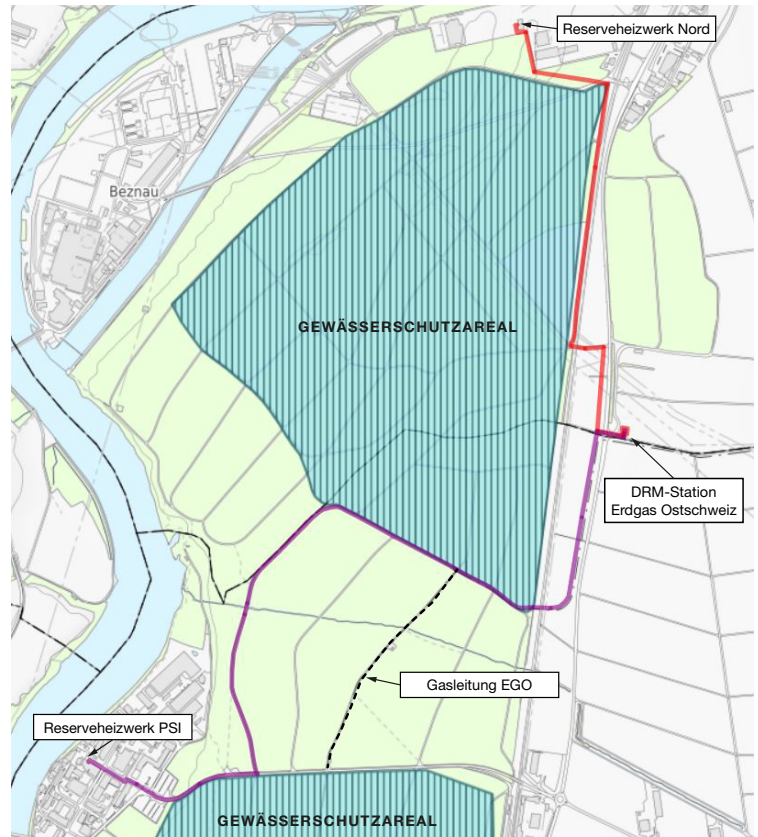

REFUNA Sicherheitsinfo

Verhalten bei Störfällen

Falls Sie an den Einrichtungen der Fernwärmeversorgung in Ihrer Liegenschaft ein fehlerhaftes Verhalten feststellen, orientieren Sie sich bitte am Merkblatt «Verhalten bei Störfällen». Die aktuellste Version finden Sie immer auf www.refuna.ch/pikettdienste

I. Keine Wärme

Wenn Sie kalt haben, dann prüfen Sie bitte den aktuellen Betriebsstatus des Fernwärmenetzes auf unserer Website. Geplante Unterbrüche werden hier stets aktuell publiziert. Liegt kein geplanter Unterbruch vor, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst Ihres Installateurs.

Generell zu beachten: Arbeiten an der Fernwärmeinstallation vom Hauseintritt bis zum Wärmetauscher dürfen nur nach Rücksprache mit der REFUNA ausgeführt werden. Absperrhahnen beim Hauseintritt dürfen nach einer Schliessung nur von der REFUNA wieder geöffnet werden.

II. Wasser oder Dampf tritt aus

Kleine Leckagen: Bleiben Sie ruhig und fangen Sie austretendes Wasser mit geeigneten Gefässen auf. Achtung, das Wasser könnte heiss sein! Wenden Sie sich dann bitte zu den Bürozeiten an uns.

Grosse Leckagen: Sofort beide Absperrhahnen beim Hauseintritt schliessen! Achtung heisses Wasser! Informieren Sie umgehend unseren Pikettdienst.



REFUNA Pikettdienst

056 268 80 10 (24h-Service)